 Centro de Análisis Molecular	MANUAL PARA CONSULTA DE RESULTADOS EN EL PORTAL WEB	Página 1 de 8
		Julio 30 de 2014
	Proceso: Gestión de la Tecnología y ambiente físico	Cod_RAM1
		Versión: 3

El Centro de Análisis Molecular S.A. pone a su disposición el presente manual como herramienta de trabajo, para que realicen de manera ágil y segura la consulta e impresión de sus resultados a través de internet.

A. Requerimientos

Para acceder al portal de resultados del Centro de Análisis Molecular, se requiere como mínimo:

- PC con Windows XP o superior.
- Navegador Internet Explorer 6 o superior.
- Conexión a internet.
- Nombre de usuario y contraseña suministrado por el Centro de Análisis Molecular.

B. Configuración recomendada

La forma como son impresos los resultados, depende en buena parte de la configuración del navegador utilizado para realizar las consultas, por tal razón, para una buena visualización de los mismos, aconsejamos tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Ajuste los márgenes a 20 mm a cada lado en la opción configuración de página (menú archivo del navegador).
- Desactive la impresión de encabezados y pies de página en la opción configuración de página (menú archivo del navegador).
- Verifique que los protocolos SSL y TLS están habilitados, haciendo clic en el menú Herramientas del navegador >> Opciones de Internet >> Opciones Avanzadas >> sección de Seguridad.


C. Ingreso al portal

- 1.) Abra el explorador de preferencia (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera)
- 2.) Ingrese la dirección <https://resultados.analिसismolecular.com> en la barra de direcciones del navegador.


	MANUAL PARA CONSULTA DE RESULTADOS EN EL PORTAL WEB	Pagina 2 de 8
		Julio 30 de 2014
	Proceso: Gestión de la Tecnología y ambiente físico	Cod_RAM1
		Versión: 3


Usuarios Convenio

3.) Una vez la página haya cargado, haga clic con el mouse en el botón.

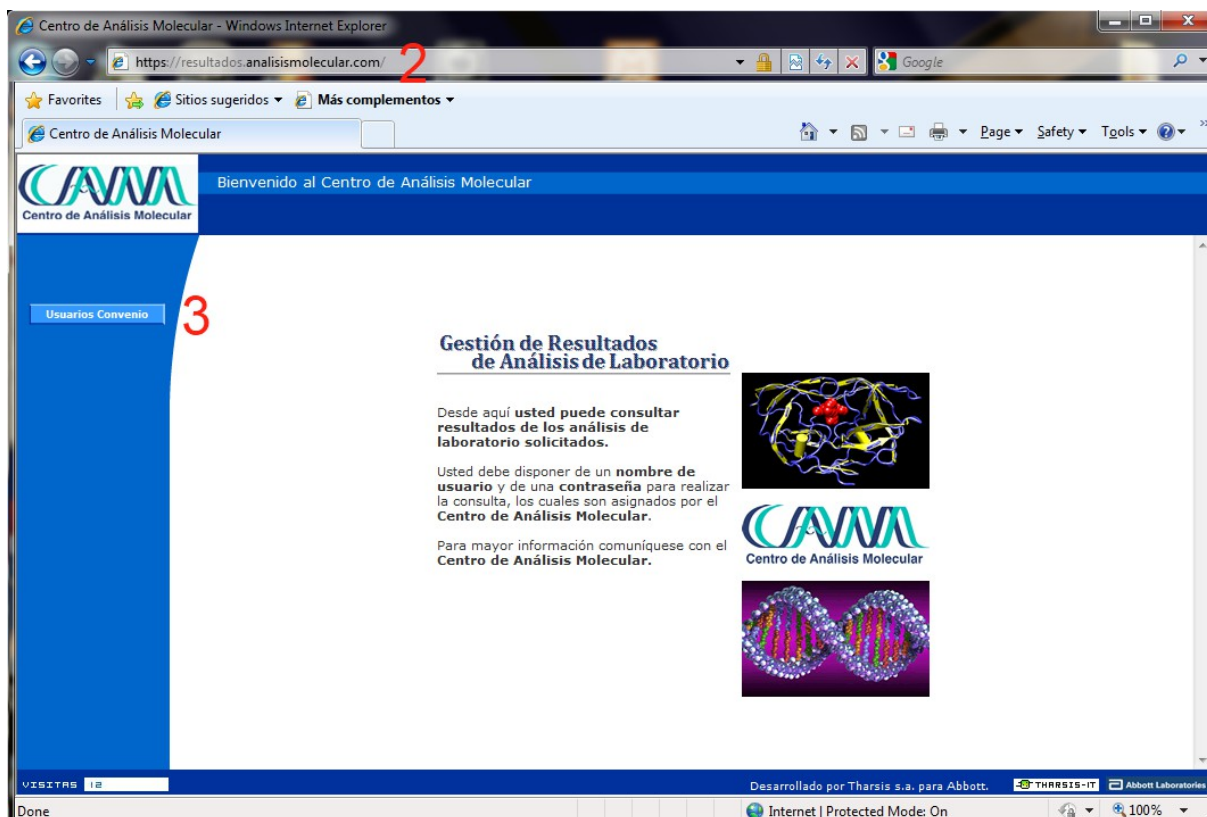

4.) Aparecerá una ventana donde debe ingresar el nombre usuario y la contraseña que le fueron suministradas.

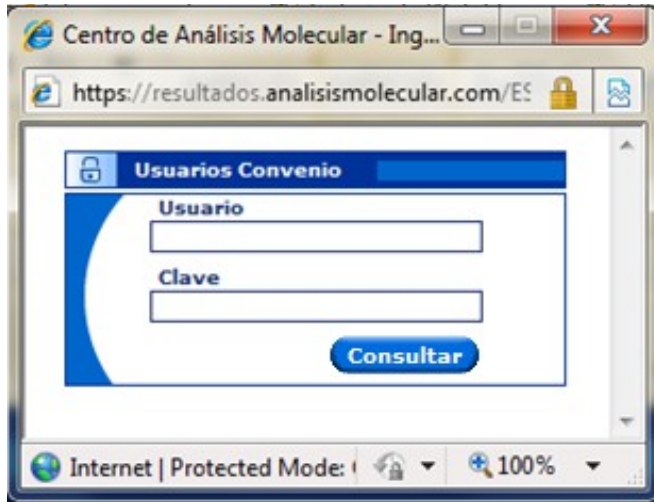


5.) Una vez haya suministrado los datos, haga clic en el botón  lo cual abrirá una nueva ventana.

D. Consulta de resultados

Una vez haya ingresado al sistema, tendrá 2 posibilidades para realizar la consulta:




 Centro de Análisis Molecular	MANUAL PARA CONSULTA DE RESULTADOS EN EL PORTAL WEB	Página 4 de 8
		Julio 30 de 2014
		Cod_RAM1
	Proceso: Gestión de la Tecnología y ambiente físico	Versión: 3

Para la impresión de resultados en PDF es necesario descargar Adobe Reader en el link que aparece de color rojo en la parte inferior de la página.

Encontrados: 14 Órdenes	Para la impresión de ordenes en PDF, es necesario descargar Adobe Reader Aqui
<input type="text" value="Seleccione una orden para ver sus resultados."/>	


a. **Consulta por Paciente**



1. Haga Clic en el Botón **Consulta Pacientes** y aparecerá una nueva ventana en la cual puede realizar la búsqueda ingresando:

- Apellidos y Nombres completos del paciente (A) o solo el primer apellido y seleccionarlo de la lista que aparezca.
- Documento de identidad (B) (tipo de documento y número).

Nota: Para mayor precisión, se recomienda la búsqueda de pacientes por documento de identidad.

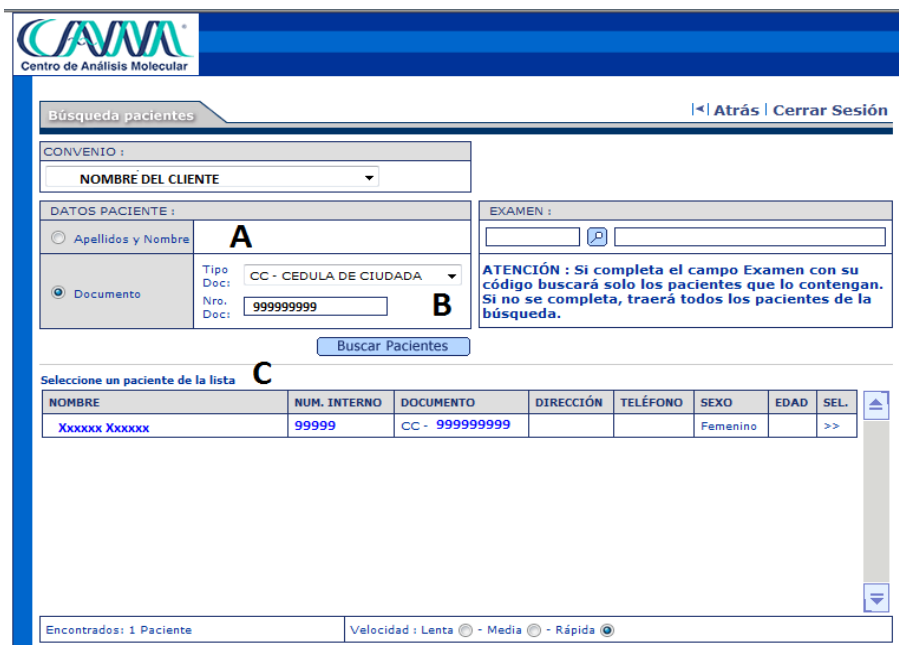


2. Una vez hayan sido digitados los datos, presione el botón

3. En la parte inferior de la pantalla (C) aparecerá el resultado de la búsqueda, si los criterios de búsqueda suministrados son los correctos.

4. Haga clic sobre el nombre del paciente y aparecerá una nueva ventana con las ordenes correspondientes a ese paciente.

Datos del paciente |< Atrás | Cerrar Sesión

NOMBRE Y APELLIDO Xxxxx Xxxxxx	SEXO Femenino	EDAD	CONVENIO Nombre del Cliente
DIRECCIÓN		TEL. PARTICULAR	

SELECCIONE UNA ORDEN

SUCURSAL	ORDEN	FECHA	MÉDICO	DIAGNÓSTICO	IMPRIMIR	SELECCIONAR
C.A.M.	99999	0./12/201				Seleccionar
C.A.M.	99999	1./11/201				Seleccionar
C.A.M.	99999	1./03/201				Seleccionar
C.A.M.	99999	2./01/201				Seleccionar
C.A.M.	99999	2./11/201				Seleccionar

Encontrados: 10 Órdenes Velocidad : Lenta - Media - Rápida

Seleccione una orden para ver sus resultados.

5. Una vez identifique la orden, presione el botón para generar los resultados respectivos, los cuales aparecerán en una nueva ventana.

En el caso de los resultados que contienen un reporte en formato texto y otro en PDF, se activará una barra en la parte superior de la ventana de búsqueda, indicando que los elementos emergentes han sido bloqueados. Pulse clic sobre la barra, seleccione la opción "Permitir siempre los elementos emergentes de este

sitio" y seleccione nuevamente el botón .

	MANUAL PARA CONSULTA DE RESULTADOS EN EL PORTAL WEB	Página 6 de 8
		Julio 30 de 2014
Proceso: Gestión de la Tecnología y ambiente físico		Cod_RAM1
		Versión: 3

6. En caso de requerir el reporte, efectúe la impresión de los resultados generados.

b. **Consulta de Ordenes**

1. Haga Clic en el botón .
2. Cambie los parámetros del filtro para encontrar los pacientes requeridos (N° de Orden CAM, fecha principalmente y cerciorese de tener la sucursal adecuada 1 CAM – 3 Bancos de Sangre) y tenga en cuenta que no es posible realizar búsquedas para periodos superiores a 30 días.

3. Encontrará una pantalla con los resultados de la búsqueda. Consulte e imprima los resultados requeridos haciendo uso del botón .

Finalmente, les recordamos tener en cuenta durante la consulta de resultados, las recomendaciones de seguridad mencionadas a continuación:



MANUAL PARA CONSULTA DE RESULTADOS EN EL PORTAL WEB

Página 7 de 8

Julio 30 de 2014

Cod_RAM1

Proceso: Gestión de la Tecnología y ambiente físico

Versión: 3

- Memorice su nombre de usuario y contraseña y no permita que personas no autorizadas tengan acceso a estos datos.
- Realice las consultas en lugares seguros, evite el uso de equipos compartidos, salas de internet o ubicaciones desconocidas.
- Cierre el portal tan pronto haya terminado de utilizarlo.
- Si pierde su contraseña o tiene dudas sobre si esta ha sido divulgada o copiada por personal no autorizado, contacte inmediatamente al Centro de Análisis Molecular para realizar el cambio de la misma.
- Evite Imprimir resultados en lugares desconocidos.
- Asegúrese de recoger todas las copias de los resultados impresos.
- No deje archivos guardados con los resultados en computadores no seguros o compartidos.

CUALQUIER INQUIETUD CONTACTESE AL CENTRO DE ANALISIS MOLECULAR S.A

Tel: 6154116 / 6153629. Bogotá D.C